

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-123-2024**

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO EN DIFERENTES UNIDADES DEL RÉGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024

En la Ciudad de Puebla, Pue siendo **las 15:30 horas, del día 10 de Junio del 2024**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle 5 de Febrero Oriente No. 107, Col. San Felipe Hueyotlipan C.P. 72030, Puebla, Pue; se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la contestación de las Preguntas Formuladas en Relación a las Respuestas Otorgadas en la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 46 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto es presidido por la **CP Diliam Montaña Hernández, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, servidor público designado por la convocante, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 47 segundo párrafo del Reglamento de la Ley y con fundamento en el punto 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, quien hace constar que solo se presentó **una** solicitud de aclaración sobre las respuestas otorgadas por el Instituto en la Junta de Aclaraciones, dentro del término concedido en el Acta de Junta de Aclaraciones de fecha **07 de Junio del 2024**, a través de CompraNet, del siguiente licitante:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE ILUMINACION SA DE CV	ELECTRÓNICA	06 (SEIS)


El Presidente del acto, fue asistido por el **Ing. Roberto Rivera Hernández, Jefe de Conservación de Unidad No.02**, quien respondió las preguntas de carácter técnico.

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-123-2024

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EN DIFERENTES UNIDADES DEL REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024

Se adjunta copia de la pantalla de Compranet constatándose que se recibió **una** solicitud de aclaración sobre las respuestas otorgadas por el Instituto en la Junta de Aclaraciones, por parte un licitante por este medio de la empresa mencionada con anterioridad.

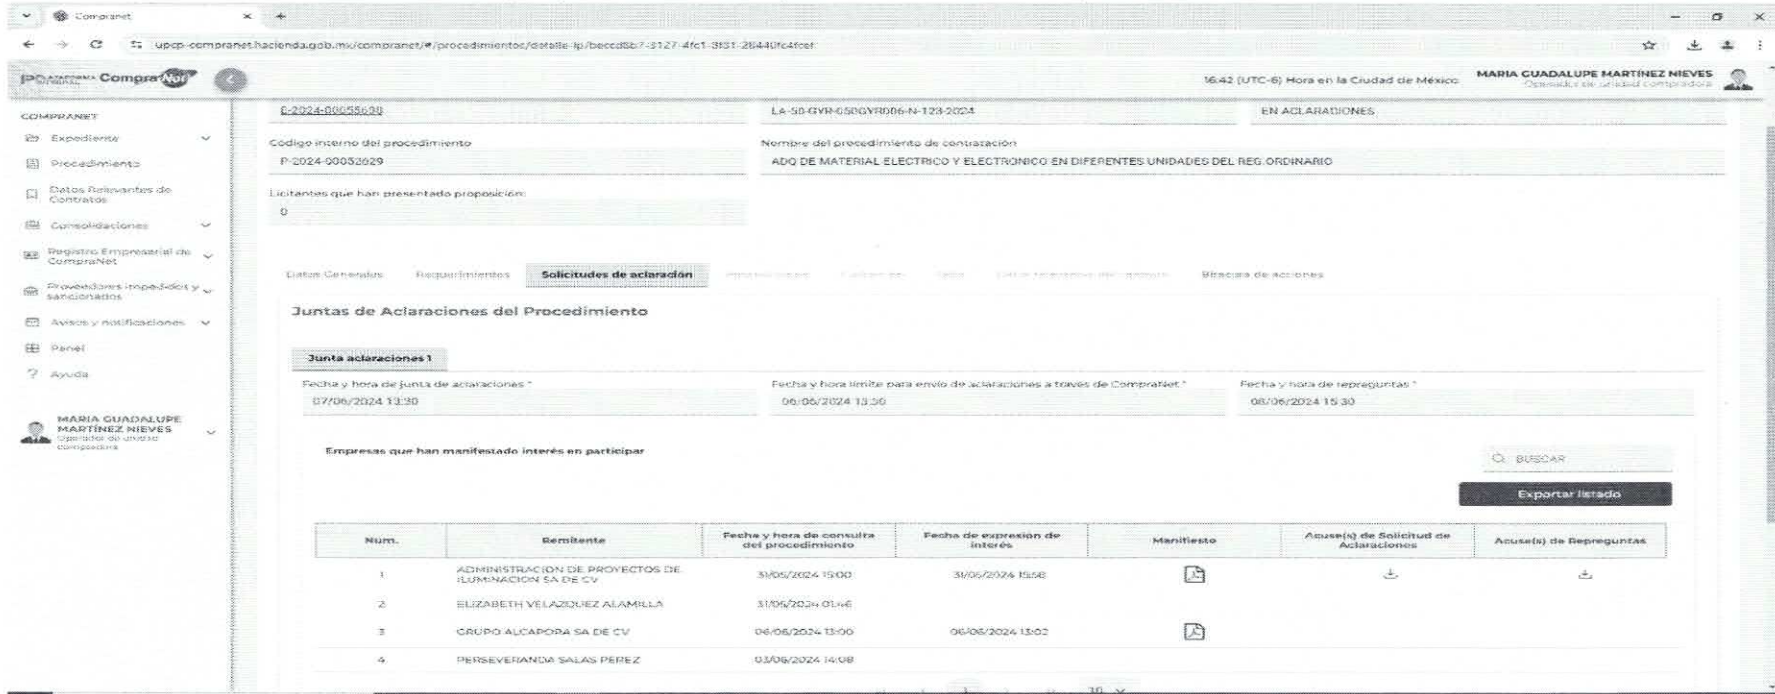

Compranet

16:42 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México. MARIA GUADALUPE MARTÍNEZ NIEVES

EN ACLARACIONES

Código interno del procedimiento: P-2024-00052929
Nombre del procedimiento de contratación: ADQ DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EN DIFERENTES UNIDADES DEL REG. ORDINARIO

Licitantes que han presentado proposición: 0

Panel de navegación: Expediente, Procedimiento, Datos Relevantes de Contratos, Consolidaciones, Registro Empresarial de Compranet, Proveedores Impedidos y Sancionados, Avisos y notificaciones, Panel, Ayuda

MARIA GUADALUPE MARTÍNEZ NIEVES, Operadora de Unidad Compranet

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *	Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compranet *	Fecha y hora de repreguntas *
07/06/2024 13:30	06/06/2024 13:00	06/06/2024 13:30

Empresas que han manifestado interés en participar

Num.	Remite	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE ILUMINACION SA DE CV	31/05/2024 15:00	31/05/2024 15:08			
2	ELIZABETH VELAZQUEZ ALAMILLA	31/05/2024 01:46				
3	GRUPO ALCAPODA SA DE CV	06/06/2024 13:00	06/06/2024 13:02			
4	PERSEVERANDA SALAS PEREZ	03/06/2024 14:08				

10

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-123-2024**

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EN DIFERENTES UNIDADES DEL REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024

A continuación se detalla que se deberán tomar en cuenta las siguientes **Consideraciones Generales** a la convocatoria de la Licitación Pública, en apego al Artículo 33 de la Ley, que a la letra dice:

“Cualquier modificación a la Convocatoria de la Licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.”

**No existen Consideraciones Generales a las bases de la convocatoria de la Licitación Pública con Carácter Nacional
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-123-2024**

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas como se indica a continuación:

Preguntas efectuadas por: ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE ILUMINACION SA DE CV

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
49093	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE ILUMINACION SA DE CV	590833	DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CORDIAL, SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR LA RESPUESTA AL PUNTO II; "40 A 50 W", YA QUE ESTOS VALORES CORRESPONDEN A UN PARÁMETRO DE POTENCIA, Y NO DE FLUJO LUMINOSO. 1. ¿LA POTENCIA PARA EL BIEN SOLICITADO ES DE 9 W? 2. EN NUESTRA EXPERIENCIA UNA BUENA ILUMINACIÓN, PARA ESTA LÁMPARA CONSIDERANDO SU POTENCIA (9 W) Y CONSIDERANDO QUE ES PARA UNA ZONA HOSPITALARIA, UNA CORRECTA ILUMINACIÓN A PARTIR DE 1080 LM. ¿LA CONVOCANTE ACEPTA ESTE PARÁMETRO DE REFERENCIA O SUPERIOR?	EN RESPUESTA A SU PREGUNTA SE ACEPTA SU PROPUESTA ACEPTANDO 1080 LM O SUPERIOR
49094	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE ILUMINACION SA	590834	DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CORDIAL, SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR LA RESPUESTA AL PUNTO II; "40 A 50 W", YA QUE ESTOS	EN RESPUESTA A SU PREGUNTA SE ACEPTA SU PROPUESTA ACEPTANDO A PARTIR DE

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-123-2024**

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO EN DIFERENTES UNIDADES DEL REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
	DE CV		VALORES CORRESPONDEN A UN PARÁMETRO DE POTENCIA, Y NO DE FLUJO LUMINOSO. 1. COFIRMAR SI LA POTENCIA REQUERIDA ES DE 40 A 45 WATT 2. EN NUESTRA EXPERIENCIA UNA BUENA ILUMINACIÓN, PARA ESTA LUMINARIA CONSIDERANDO EL RANGO DE POTENCIA POTENCIA (40-45 WATTS) Y CONSIDERANDO QUE ES PARA UNA ZONA HOSPITALARIA, UNA CORRECTA ILUMINACIÓN A PARTIR DE 4600 - 5175 LM. ¿LA CONVOCANTE ACEPTA ESTE PARÁMETRO DE REFERENCIA O SUPERIOR?	4600 - 5175 LM O SUPERIOR
49106	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE ILUMINACION SA DE CV	590854	DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CORDIAL, SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR LA RESPUESTA AL PUNTO II; "28 W", YA QUE ESTE VALOR CORRESPONDE AL PARÁMETRO DE POTENCIA, Y NO DE FLUJO LUMINOSO. 1. EN NUESTRA EXPERIENCIA UNA BUENA ILUMINACIÓN, PARA ESTA LÁMPARA CONSIDERANDO SU POTENCIA (18 W) Y CONSIDERANDO QUE ES PARA UNA ZONA HOSPITALARIA, UNA CORRECTA ILUMINACIÓN A PARTIR DE 2160 LM. ¿LA CONVOCANTE ACEPTA ESTE PARÁMETRO DE REFERENCIA O SUPERIOR?	EN RESPUESTA A SU PREGUNTA SE ACEPTA SU PROPUESTA ACEPTANDO A PARTIR DE 2160 LM O SUPERIOR
49107	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE ILUMINACION SA DE CV	590856	DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CORDIAL, SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR LA RESPUESTA AL PUNTO II; "30 W", ES UN PARÁMETRO DE POTENCIA, Y NO DE FLUJO LUMINOSO. 1. COFIRMAR SI LA POTENCIA REQUERIDA ES DE 40 A 45 WATT 2. EN NUESTRA EXPERIENCIA UNA BUENA ILUMINACIÓN, PARA ESTA LUMINARIA CONSIDERANDO EL RANGO DE POTENCIA POTENCIA (40-45 WATTS) Y CONSIDERANDO QUE ES PARA UNA ZONA HOSPITALARIA, UNA CORRECTA ILUMINACIÓN A PARTIR DE 4600 - 5175 LM. ¿LA CONVOCANTE ACEPTA ESTE PARÁMETRO DE REFERENCIA O SUPERIOR?	EN RESPUESTA A SU PREGUNTA SE ACEPTA SU PROPUESTA ACEPTANDO A PARTIR DE 4600 - 5175 LM O SUPERIOR
49108	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE ILUMINACION SA DE CV	590857	DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CORDIAL, SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR LA RESPUESTA AL PUNTO II; "60 A 70 W", SON PARÁMETROS DE POTENCIA, Y NO DE FLUJO LUMINOSO. 1. COFIRMAR SI LA POTENCIA REQUERIDA ES DE 40 A 45 WATT 2. EN NUESTRA EXPERIENCIA UNA BUENA ILUMINACIÓN, PARA ESTA LUMINARIA CONSIDERANDO EL RANGO DE POTENCIA POTENCIA (40-45 WATTS) Y CONSIDERANDO QUE ES PARA UNA ZONA HOSPITALARIA, UNA CORRECTA ILUMINACIÓN A PARTIR DE 4600 - 5175 LM. ¿LA CONVOCANTE ACEPTA ESTE PARÁMETRO DE REFERENCIA O SUPERIOR?	EN RESPUESTA A SU PREGUNTA SE ACEPTA SU PROPUESTA ACEPTANDO A PARTIR DE 4600 - 5175 LM O SUPERIOR

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-123-2024

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EN DIFERENTES UNIDADES DEL
REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024

ID de la pregunta	Licitante	Referencia, a la pregunta	Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante	Respuesta
49109	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE ILUMINACION SA DE CV	590858	DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CORDIAL, SOLICITO A LA CONVOCANTE CONSIDERAR AL PUNTO I, QUE PARA EL DIÁMTERO SOLICITADO 17 CM, NO ES POSIBLE UNA POTENCIA DE 110 W YA QUE ESTO ES UN EXCESO Y ESTOS LUMINARIOS NO ESTÁN DISEÑADOS PARA ESTÁ POTENCIA. 1. ¿LA CONVOCANTE ACEPTA QUE ESTE LUMINARIO ESTÉ EN UN RANGO ESTÁNDAR DE CONSUMO 15-25 W CONFORME A SU DIMENSIÓN Y USO? DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CORDIAL, SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR AL PUNTO II; "14 W", ES UN PARÁMETRO DE POTENCIA, Y NO DE FLUJO LUMINOSO. 2. EN NUESTRA EXPERIENCIA UNA BUENA ILUMINACIÓN, PARA ESTA LUMINARIA CONSIDERANDO EL RANGO DE POTENCIA POTENCIA (15-25 WATTS) Y CONSIDERANDO QUE ES PARA UNA ZONA HOSPITALARIA, UNA CORRECTA ILUMINACIÓN A PARTIR DE 1425 - 2375 LM. ¿LA CONVOCANTE ACEPTA ESTE PARÁMETRO DE REFERENCIA O SUPERIOR?	EN RESPUESTA A SU PREGUNTA 1: SE ACEPTA SU PROPUESTA. EN RESPUESTA A SU PREGUNTA 2: SE ACEPTA SU PROPUESTA ACEPTANDO A PARTIR DE 1425 - 2375 LM O SUPERIOR

OBSERVACIONES

Se hace constar que NO se cuenta con la presencia del Representante del Área de Auditoría Interna, Desarrollo y de Mejora de la Gestión Pública; y de Quejas, Denuncias e Investigaciones en Puebla del Órgano Interno de Control Específico en el Instituto Mexicano del Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla mismo que fue invitado al acto correspondiente a través del oficio No. 229001150100/CAE/**0708**/2024 de fecha del **30 de Mayo del 2024**.

Se hace constar que NO se cuenta con la presencia del Representante de la Jefatura de Servicios Jurídicos, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla mismo que fue invitado al acto correspondiente a través oficio No. 229001150100/CAE/**0709**/2024 de fecha del **30 de Mayo del 2024**.

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-50-GYR-050GYR006-N-123-2024

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EN DIFERENTES UNIDADES DEL REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024

Se hace constar que **NO** se cuenta con la presencia del Representante del Departamento de Conservación y Servicios Generales del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla, mismo que fue invitado al acto correspondiente a través del oficio No. 229001150100/CAE/0710/2024 de fecha del **30 de Mayo del 2024**.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

No habiendo más preguntas que los licitantes hayan formulado respecto de las respuestas dadas por la convocante en la Junta de Aclaraciones, a sus solicitudes de aclaración remitidas por medios electrónicos dentro del término de seis horas, concedido en el Acta de Junta de Aclaraciones de fecha **07 de Junio del 2024**, publicada a las **19:25 horas** a través del portal de Compras Gubernamentales Compra Net; de conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes una copia de esta Acta en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>.

Finalmente, se recuerda que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día **17 de Junio del 2024 a las 12:30 Horas**, el cual se llevará a cabo a través del Sistema de Compras Gubernamentales Compra Net.

Por lo que se da por terminada esta **ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES**, siendo las **15:55 horas**, del día **10 de Junio del 2024**.




Esta Acta consta de **08 (Ocho)** páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-123-2024**

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO EN DIFERENTES UNIDADES DEL REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024

POR EL INSTITUTO


NOMBRE	AREA	FIRMA
C.P. Diliam Montaña Hernandez	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	
C.P. Isidro Luna Arenas	Jefe de Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Lic. Juan Pablo Guevara Aguilar	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	



ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-123-2024**

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO EN DIFERENTES UNIDADES DEL REGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2024

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. María Guadalupe Martínez Nieves	Supervisor de Proyectos	

Por el Órgano Interno de Control

SIN ASISTENCIA

Por la Jefatura de Servicios Jurídicos.

SIN ASISTENCIA

Por el Departamento de Conservación y Servicios Generales

SIN ASISTENCIA

-----FIN DEL ACTA-----